



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 89 DEL 15 FEB 2024

OGGETTO: Affidamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e lett. e) e dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

CIG: Z483D9BAF6

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO- U.O.S. GARE BENI

Proposta N 434 del 15/02/2024

Il Responsabile del Procedimento
Il Collaboratore Amm. Prof.
Dott. Antonio Zingali

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 25 sub 23 del 15-02-24 CF 101020901

Il Responsabile del procedimento

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE DEL SEFP
FINANZIARIO E CONTABILE
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Registro Provvisorio n. _____ del _____

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

15 FEB 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno..... del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega al Direttore UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°17238 del 15/02/204 del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia.

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.;

VISTA la L.R. n.5/2009;

VISTA la delibera n.1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P. - Area Amministrativa, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di "Delega al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato"; prot. n.17238 del 15/02/2024, a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, che conferma le competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTA la nota prot. n.125305 del 04/12/2023, con la quale il Direttore del Servizio Tecnico, ha richiesto l'acquisto di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, in quanto quelli già in uso, vetusti, non garantiscono la continuità elettrica in detti servizi;

DATO ATTO che in data 05/12/2023 si è provveduto ad avviare procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e lett. e) e dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, sul portale Me.Pa., con ID. n.3890618, "richiesta di offerta per la fornitura di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina", invitando n.5 operatori economici, come di seguito specificato:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Computer Technologies | P.IVA: 02025590817 |
| - Elettrosud S.p.A. | P.IVA:00793880832 |
| - Errebian S.p.A. | P.IVA: 02044501001 |
| - Lantera s.r.l. | P.IVA: 01313790774 |
| - Sonepar Italia S.p.A. | P.IVA: 00825330285 |

CHE, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 07/12/2023, è pervenuta, tramite portale Me.Pa., n.1 offerta da parte dell'operatore economico di seguito indicato:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Elettrosud S.p.A. | P.IVA:00793880832 |
|---------------------|-------------------|

CHE l'operatore economico partecipante è stato ammesso alla fase successiva, essendo regolare la documentazione amministrativa prodotta dallo stesso;

DATO ATTO che, prima di procedere all'apertura dell'offerta economica, con nota prot. n.127316 del 07/12/2023, la U.O.C. Servizio Provveditorato, ha verificato tramite il Servizio Tecnico richiedente, la conformità dei beni offerti rispetto a quelli richiesti;

CHE come si evince dalla nota prot. n.127368 del 07/12/2023, è risultata conforme l'offerta tecnica presentata dal sopracitato operatore economico, con la seguente specificazione "il parere conforme rilasciato riguarda, limitatamente, le batterie UPS, in quanto non sono state fornite le schede tecniche relative ai nove condensatori richiesti" come da allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

CHE, con nota prot. n.1416 del 05/01/2024, il Servizio Provveditorato ha richiesto alla Ditta Elettrosud S.p.A. "la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei n. 9 condensatori di diverse tipologie in proprio possesso rispetto a quanto specificato nell'allegato A della lettera di invito";

CHE, con nota prot. n.2339, del 09/01/2024, la Ditta Elettrosud S.p.A., ha dichiarato che "i condensatori corrispondenti alla scheda tecnica portano i seguenti codici:

- N. 3 Condensatore 100-500 75X235REOFM10C12SP.SIC CME art. 8281506100000
- N. 6 Condensatore 133-500 85X235REOFM10C12SP.SICE CME art. 8281506133000

CHE, con email del 10/01/2024, il Servizio Tecnico ha espresso la conformità dei beni offerti rispetto a quelli richiesti;

CHE, conseguentemente, risulta ammesso alla fase successiva di apertura delle offerte economiche l'operatore economico Elettrosud S.p.A., il quale ha offerto un prezzo complessivo di €.34.960,00 oltre IVA al 22%, pari a €.42.651,20 compresa IVA al 22%;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare la fornitura in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art.50, comma 1, lett. b) e lett. e) e dell'art.76, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.36/2023, alla ditta Elettrosud S.p.A., con sede legale in Contrada Sirò, cap:98061, Brolo (ME), tel:39.0941.561296, 39.0941.562155, email:info@elettrosud.it, al prezzo complessivo di €.34.960,00 oltre IVA al 22%, pari a €.42.651,20 compresa IVA al 22%;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria effettuata, il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2023/2025;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINA:

- A. Nota prot. n.125305 del 04/12/2023, del Direttore del Servizio Tecnico
- B. Indagine di mercato, sul portale Me.Pa. ID Negoziazione n.3890618 del 05/11/2023;
- C. Nota prot. n.127316 del 07/12/2023, da parte del Servizio Provveditorato, con richiesta di parere di conformità;
- D. Nota prot. n.127368 del 07/12/2023 a firma del Direttore del Servizio Tecnico, e successiva email del 10/01/2024 del Servizio Tecnico con parere di conformità favorevole;
- E. Nota prot. n.1416 del 05/01/2024 da parte del Servizio Provveditorato;
- F. Email del 08/01/2024 della Ditta Elettrosud S.p.A.;
- G. Email del 10/01/204 del Servizio Tecnico con parere di conformità favorevole;
- H. Offerta economica sul portale Me.Pa. della Ditta Elettrosud S.p.A.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1.DI PRENDERE ATTO della nota prot. n.125305 del 04/12/2023, con la quale il Direttore del Servizio Tecnico ha richiesto l'acquisto di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

2.DI DARE ATTO che in data 05/12/2023 si è provveduto ad avviare procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b) e lett. e) e dell'art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, sul portale Me.Pa., con ID. n.3890618, "richiesta di offerta per la fornitura di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina", invitando n.5 operatori economici, come di seguito specificato:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Computer Technologies | P.IVA: 02025590817 |
| - Elettrosud S.p.A. | P.IVA:00793880832 |
| - Errebian S.p.A. | P.IVA: 02044501001 |
| - Lantera s.r.l. | P.IVA: 01313790774 |
| - Sonepar Italia S.p.A. | P.IVA: 00825330285. |

3.DI PRENDERE ATTO della nota prot. n.127368 del 07/12/2023, e della successiva email del 10/01/2024 con la quale il Direttore del Servizio Tecnico ha espresso parere di conformità favorevole in merito alla fornitura in argomento.

4.DI AFFIDARE, la fornitura in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art.50, comma 1, lett. b) e lett. e) e dell'art.76, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.36/2023, alla ditta Elettrosud S.p.A., con sede legale in Contrada Sirò, cap:98061, Brolo (ME), tel:0941.561296, email:info@elettrosud.it, al prezzo complessivo di €34.960,00 oltre IVA al 22%, pari a €42.651,20 compresa IVA al 22%.

CONTRATTO AREAS N:151/2024 - CIG: Z483D9BAF6

5.DI DARE ATTO, che la spesa complessiva di €34.960,00 oltre IVA al 22%, pari a €42.651,20 compresa IVA al 22%, sarà imputata sul conto n.101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio anno 2024.

6.DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud per il tramite dell'addetto al Magazzino del P.O. Umberto I di Enna, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (N.S.O.) e al ricevimento informatico e al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud di provvedere alle procedure di liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito individuato.

7.DI NOMINARE, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n.36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore del Servizio Tecnico, per gli adempimenti successivi connessi alla gestione del contratto in argomento.

8.DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato al punto precedente, al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

9.DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle strutture richiedenti.

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009

dal 18 FEB 2024 al 03 MAR 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal

- immediatamente esecutiva dal 15 FEB 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____

- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

D. S. - *La Paglia* / Dott. La Marca / Dott. Zingali Num 04/12/2023U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Direttore: Dr. Ciro Viscuso
ciro.viscuso@asp.enna.it
0935 520202U.O.S. Energy Management
Dirigente Responsabile
Ing. Salvatore Cordovana
salvatore.cordovana@asp.enna.it
It
0935 520204

AL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Allegato A
*Bein***OGGETTO: Richiesta acquisto batterie UPS e condensatori a servizio Sale Operatorie e Pronto Soccorso "Chiello" Piazza Armerina.**

A seguito di guasto dell'UPS a servizio sia delle Sale Operatorie che del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piazza Armerina è stato evidenziato dalla ditta di manutenzione la necessità di provvedere alla sostituzione delle batterie e dei condensatori presenti negli impianti in quanto la loro durata è al limite del fine vita degli stessi e, pertanto, non garantiscono la continuità elettrica in detti servizi.

Per quanto sopra si chiede si chiede urgentemente l'acquisto di:

- N. 200 batterie da 140 Ah 12 V bullone 13 MB aventi dimensioni massime di 39*28*18;
 - N. 6 condensatori Cn133 μ F – Urms 550 V 60Hz UnDC 940 V Imax 70 A;
 - N. 3 condensatori Cn 100 μ F – Urac/Urms 500 V 50/60Hz UrDC/Un 1200 V;
- Il costo presunto dell'acquisto è pari ad € 35.000,00 circa.

Si ribadisce l'urgenza della richiesta stante l'impossibilità di garantire la continuità elettrica.

U.O.S. ENERGY MANAGEMENT
Il Responsabile
Ing. Salvatore CordovanaU.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
Dott. Ciro Viscuso

[RDO N-3890618]



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200-520711

U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: dott.ssa Maria Concetta Perna
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Beni
Responsabile: dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711
email: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Responsabile del Procedimento:
dott. Antonio Zingali
tel: 0935/520200
email: antonio.zingali@asp.enna.it

02/08/2023 B

elektrom

Berna

0935 520214

Oggetto:

Richiesta di offerta per la fornitura di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

Spett.li ditte

Si invitano codesti spettabili operatori economici a far pervenire offerta economica sul portale Me.Pa. per la fornitura di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. Chiello di Piazza Armerina, come da allegato "A" accluso alla presente richiesta. Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato "A" si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n.36/2023, cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione. La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520200-520711

1/2

Berna



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200-520711

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

Documentazione amministrativa/tecnica (che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità, (mediante firma digitale): dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Lettera di invito/capitolato
- Dichiarazione di cui agli artt.94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. di iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti, come da allegato inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n.187, e, pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- Schede tecniche;
- Descrizione della garanzia offerta.

Offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520200-520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200-520711

- offerta dettagliata: con indicazione del prezzo unitario e complessivo nonché “Autodichiarazione ex DPR 445/2000 offerta economica dettagliata” con l’ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie come da modello allegato.
- Offerta economica generata da sistema;

Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà, mediante la procedura Me.Pa., di cui al combinato disposto dell’art.50, comma 1, lett. b) e lett. c) e dell’art.76, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.36/2023 ed in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste in presenza anche di una sola offerta valida,

Si precisa altresì che il prezzo dovrà comprendere: consegna, franco magazzino, e quant’altro connesso alla fornitura.

Il prezzo complessivo finale deve essere inferiore alla base d’asta.

Adempimenti successivi all’aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- **La fornitura deve essere eseguita, solo a seguito di ordini informatici (N.S.O.).**
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell’impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò, influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;
- Eventuali consegne non effettuate saranno considerate come non eseguite;

L’Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l’esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, atti di messa in mora, moratorie e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- d) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall’Azienda;
- e) nei casi di morte dell’imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidataria, l’Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell’inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell’attività negoziale.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520200-520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200-520711

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di cessione del credito, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

Il RUP: dott.ssa Francesca La Paglia, tel:0935/520711, email:francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Antonio Zingali, tel:0935/520200, email: antonio.zingali@asp.enna.it.

La fattura dovrà essere intestata a: **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 ENNA – PARTITA IVA 01151150867.**

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dr. Antonio Zingali

RUP
Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200-520711

ALLEGATO A

LOTTO UNICO

Fornitura di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. Chiello di Piazza Armerina.

- N. 200 batterie da 140 Ah 12 V bullone 13 M8, aventi dimensioni massime di 39*28*18*;
- N. 6 condensatori Cn133 μ F - Urms 550 V 60Hz UnDC 940 V Imax 70 A;
- N. 3 condensatori Cn 100 μ F- Urac/Urms 500 V 50/60Hr UrDC/Un 1200V.

Importo presunto a base d'asta: €.35.000,00 oltre IVA al 22%.

CIG: Z483D9BAF6

Handwritten signatures and initials on the right margin.



127316 07/12/2023

allegato e
Perna



Cod. fisc./P.IVA 011511508
U.O.C. Servizio Provveditorato
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it
Incaricato dell'Istruttoria
Dott. Antonio Zingali
Telefono: 0935/520200
antonio.zingali@asp.enna.it

Al Direttore del Servizio Tecnico

OGGETTO: Fornitura di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina. Richiesta parere di conformità.

Si trasmettono in allegato le schede tecniche, relative alla fornitura in oggetto, della ditta Elettrosud S.p.a..

Si resta in attesa di parere di conformità.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. A. Zingali

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

DR. S&S LA PAGLIA / DOTT. MUNGARINO ^{no}
ZINGALI ^{N^o} 07/12/2023



aspe ASP_ENNA.REGISTRO UFFICIALE. I. 0127368.07-12-2023

Prot. N. 12368 07/12/23

Al Direttore UOC Provveditorato

SEDE

22/05/23 D
N^o
1

Cod.fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851
U.O.C. Servizio Tecnico
Direttore f.f.: Dott. Ciro Viscuso
Telefono: 0935-520.202
Fax: 0935-520.187
e-mail: tecnico@asp.enna.it
web: http://www.asp.enna.it

OGGETTO: Fornitura di n. 200 batterie UPS e n. 9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e PS del P.O. Chiello- Rilascio parere di conformità tecnica e di congruità dell'offerta economica.

In riscontro alla nota di cui all'oggetto, vista la scheda tecnica allegata, si esprime parere di conformità, per quanto di competenza, limitatamente alle batterie UPS in quanto non sono state fornite schede tecniche relative ai nove condensatori richiesti in seno alla medesima fornitura.

L'incaricato dell'Istruttoria

Patrizia Greco

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
IL DIRETTORE
Dott. Ciro Viscuso

*Stalle verifich
 n verifical
 compattibile
 quello proprio e quello
 a fine confronto*

ENERPOWER

SLC SERIES GENERAL PURPOSE BATTERIES



DATASHEET SLC 140-12

12V 140AH




AGM SEALED VRLA BATTERY

LONG LIFE 10-12 YEARS OF EXPECTED LIFETIME

(EUROBAT)


SPECIFICATIONS





Nominal Voltage	12V	
Nominal Capacity	140Ah	
Terminal	T11	
Approx. Weight	Approx 41,2 kg (90,8 lbs)	
Container Material	ABS	
Dimensions	Length	344±2 mm (13,5 inches)
	Width	171±2 mm (6,73 inches)
	Container Height	274±2 mm (10,79 inches)
	Total Height (with terminal)	280±2 mm (11,02 inches)
Rated Capacity	140,4 Ah / 7,02A	(20 hr, 1,80 V/cell, 25°C/77°F)
	135 Ah / 13,5A	(10 hr, 1,80 V/cell, 25°C/77°F)
	116 Ah / 23,2A	(5 hr, 1,75 V/cell, 25°C/77°F)
	105,3 Ah / 35,1A	(3 hr, 1,75 V/cell, 25°C/77°F)
	82,4 Ah / 82,4A	(1 hr, 1,60 V/cell, 25°C/77°F)
Max. Discharge Current	1.350,0 A (5 s)	
Internal Resistance	Approx 3,9 mΩ	
Operating Temperature	Discharge	-15÷50°C (5÷122°F)
	Charge	0÷40°C (32÷104°F)
	Storage	-15÷40°C (5÷104°F)
Nominal Operating Temp. Range	25±3°C (77±5°F)	
Cycle Use	Initial Charging Current less than 28 A Voltage	
	14,4÷15,0V at 25°C (77°F) Temperature Coefficient -30mV/°C	
Standby Use	No limit on Initial Charging Current Voltage	
	13,5÷13,8 V at 25°C (77°F) Temperature Coefficient -20mV/°C	
Capacity affected by Temperature	40°C (104°F) 103%	
	25°C (77°F) 100%	
	0°C (32°F) 86%	
Self discharge	Enerpower SLC series batteries may be stored for up to 6 months at 25°C (77°F) and then a freshening charge is required. For higher temperatures the time interval will be shorter.	

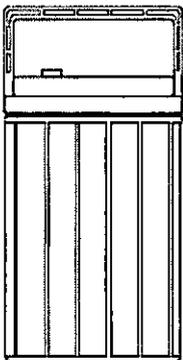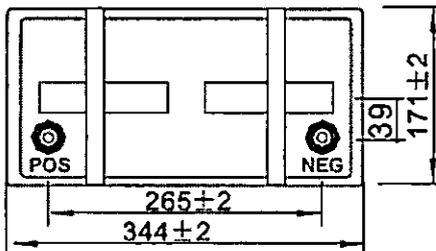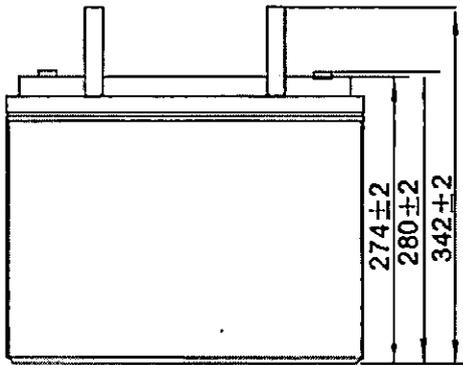

Unit: mm [inches]

Terminal: T11



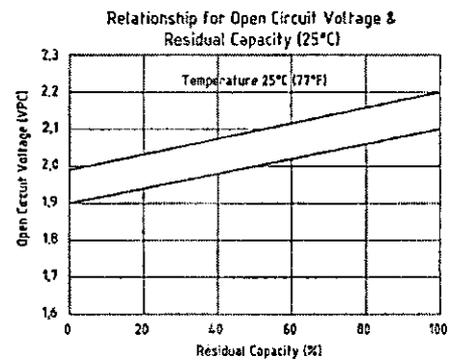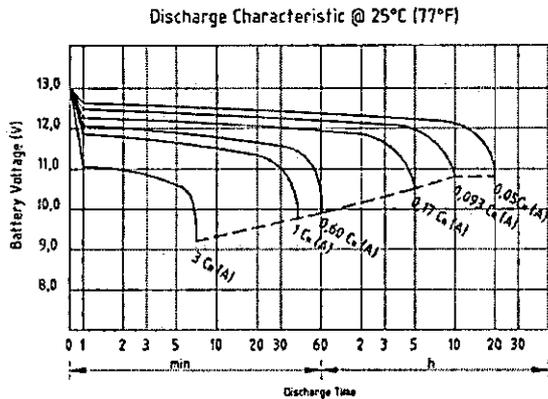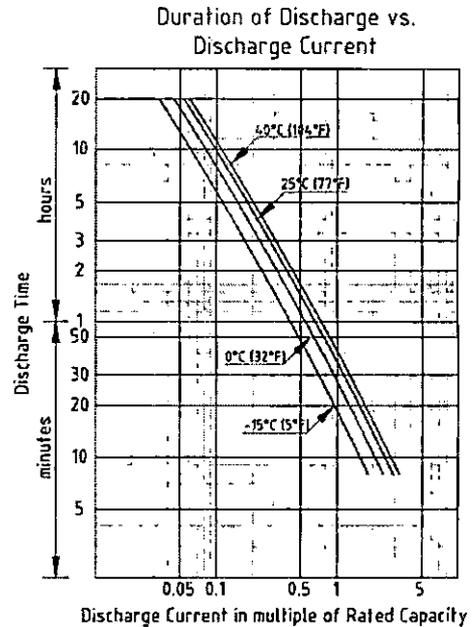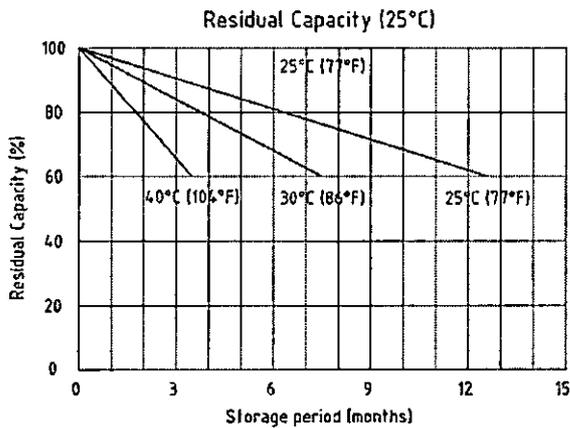

Constant Current Discharge (Amperes) at 25°C (77°F)

F.V / Time	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1,85V / cell	181,7	154,5	129,2	102,7	77,7	63,6	40,5	32,0	26,2	21,1	18,4	14,9	12,7	6,95
1,80V / cell	232,1	186,7	152,7	121,2	90,4	71,3	44,2	34,5	28,0	22,7	19,7	15,8	13,5	7,02
1,75V / cell	255,0	203,9	164,3	125,8	93,8	74,6	45,9	35,1	28,6	23,2	20,3	16,1	13,6	7,09
1,70V / cell	278,0	217,7	172,7	130,9	97,6	76,9	47,7	36,1	29,3	23,8	20,7	16,3	13,8	7,22
1,67V / cell	289,0	224,6	178,1	134,5	98,8	78,2	48,4	36,9	29,8	24,2	20,9	16,5	14,0	7,27
1,65V / cell	300,0	231,4	183,5	138,1	100,0	79,5	49,0	37,6	30,3	24,5	21,1	16,6	14,1	7,32
1,60V / cell	325,7	247,5	195,4	145,8	104,2	82,4	50,7	38,8	31,3	25,3	21,6	16,7	14,2	7,36

Constant Power Discharge (Watts) at 25°C (77°F)

F.V / Time	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
1,85V / cell	361,44	308,48	259,07	206,85	156,72	128,02	80,82	63,63	51,81	41,73	36,28	29,57	25,24	13,80
1,80V / cell	464,59	373,49	306,20	243,34	182,83	144,05	88,37	68,57	55,32	44,73	38,91	31,24	26,78	13,90
1,75V / cell	512,38	409,62	330,91	253,74	189,96	151,37	91,99	69,97	56,62	45,92	39,90	31,83	27,02	14,01
1,70V / cell	557,05	438,50	350,61	265,91	198,84	157,12	95,94	72,11	57,17	47,18	40,82	32,28	27,36	14,31
1,67V / cell	582,70	455,50	369,10	274,50	202,60	160,20	97,60	73,60	57,80	48,00	41,50	33,00	27,60	14,36
1,65V / cell	606,33	470,28	374,61	281,24	203,66	162,32	98,60	75,09	60,23	48,42	41,73	33,06	27,91	14,41
1,60V / cell	649,37	498,93	397,83	296,24	211,86	167,80	101,78	77,29	62,02	49,97	42,57	33,11	28,15	14,51



ENERPOWER S.R.L.

UFFICI e DEPOSITO: Via Boccioni, 7 - 20900 MONZA (MB)

Tel. +39 (039)-832152 Fax +39 (039)-2230441 E-mail: info@enerpowersrl.com - <https://www.enerpowersrl.com>



Prot N 1416 del 05/01/2024

Direttore

1

U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: dott.ssa Maria Concetta Perna
provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Beni
Responsabile: dott.ssa Francesca La Paglia
tel: 0935/520711
email: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Responsabile del Procedimento:
dott. Antonio Zingali
tel: 0935/520200
email: antonio.zingali@asp.enna.it

Spett.le Ditta Elettrosud S.p.A.

email: info@elettrosud.it

Oggetto: Fornitura di n.200 batterie UPS e di n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle sale operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

Con riferimento alla fornitura esplicitata in oggetto, si chiede a Codesta Spett.le azienda di attestare la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei n. 9 condensatori di diverse tipologie in proprio possesso rispetto a quanto specificato nell'allegato A della lettera di invito.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dott. Antonio Zingali

Il Responsabile U.O.S. Gare Servizi e Lavori Pubblici
Dott. Salvatore A. Minghino

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Il Direttore Sostituto
Dr. Salvatore Alessandro Minghino

Allegato P

Spett.le

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
VIALE DIAZ, 7/9
94100 ENNA**

Oggetto: RdO 3890618 - Fornitura di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle sale operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

Facendo riferimento alla Vostra richiesta del 05/01/2024, Vi comuniciamo che i condensatori corrispondenti alla vostra scheda tecnica possano essere:

- N. 3 Condensatore 100-500 75X235REOFM10C12SP.SIC CME art. 8281506100000
- N. 6 Condensatore 133-500 85X235REOFM10C12SP.SICE CME art. 8281506133000

Per evitare qualsiasi problema tecnico, Vi inviamo scheda tecnica di quanto offerto.

Allegati: Scheda tecnica condensatori COMAR

Cordiali saluti.

Brolo, 08/01/2024


ELETTROSUD S.P.A.
L'Amministratore Unico
Basilio Messina



www.elettrosud.it

ELETTROSUD S.p.A

C.da Sirò - 94061 BROLO (ME) - Tel. 0941 561296 - Fax 0941 562165 - E-mail: info@elettrosud.it
Cap. Soc. I.v. € 1.500.000,00 - Iscr. Reg. Imp. ME 00 743 660 632 - P. I.V.A. 09 793 669 632




AUTOMAZIONE • MATERIALE ELETTRICO CIVILE E INDUSTRIALE • CAVI ELETTRICI • ILLUMINAZIONE • ALLARMI E CITOFOFONIA • RETI FONIA E DATI • ENERGIE ALTERNATIVE



CME-AS

Condensatori in Polipropilene per Elettronica di Potenza

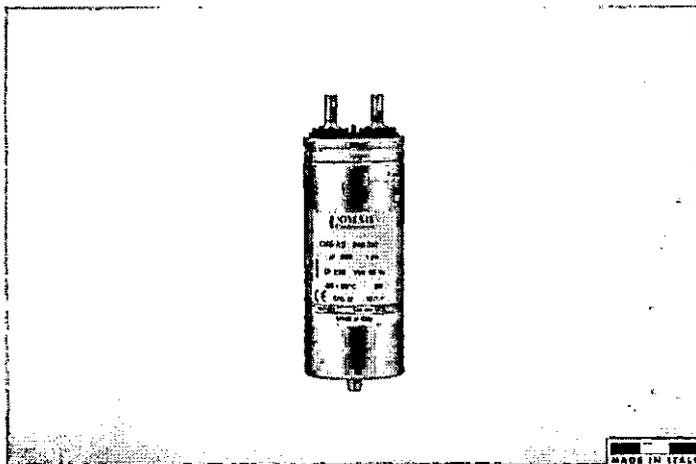


DATI DI PERFORMANCE

- Tolleranza sulla capacità -5% / +5%.
- Tensione nominale AC 250 / 300 / 400 / 500 / 550 V
- Tensione nominale DC 400 / 480 / 750 / 900 V
- Classe di applicazione HPFLS
- Sistema di sicurezza Dispositivo antiscoppio
- Vita presunta > 30.000 ore

I condensatori **CME-AS** sono particolarmente indicati per essere utilizzati in **circuiti statici** ed in tutte quelle applicazioni ove siano richiesti componenti in grado di sopportare alti valori di corrente efficace e di picco oltre che ad **elevati picchi di tensione**.

DATI TECNICI

Dielettrico	Polipropilene metallizzato autorigenerabile (MKP).
Custodia	Alluminio.
Esecuzione	Resina. Dry type.
Fissaggio e installazione	Codolo filettato per fissaggio a massa. Installazione in qualsiasi posizione.
Grado di protezione	IP 00.
Tensione di prova	2,15 Un / 3 secondi tra terminale e terminale. 2500 Vac / 3 secondi tra terminale e massa.
Coppia di serraggio dei terminali	M6 - 5 Nm M10 - 10 Nm
Coppia di serraggio del codolo	M8 - 8 Nm M12 - 12 Nm
Tasso di guasto	3%
Variazione di capacità durante la vita	-5% dopo 30.000 ore a Urms
Categoria termica	25/85/21.
Intervallo di temperatura	-25...+85°C.

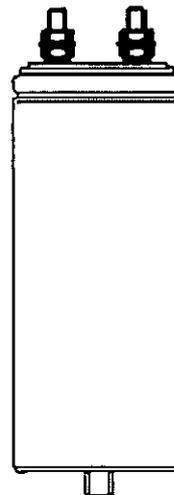

QUALITÀ E OMOLOGAZIONI

Normative IEC 1071, VDE 560-12

Oggetto: R: Richiesta parere di conformita
Mittente: <antonino.monsu@engie.com>
Data: 10/01/2024, 14:07
A: <responsabile.sit@asp.enna.it>
CC: <salvatore.cordovana@asp.enna.it>

Allegato f

1

Buon pomeriggio Ing .Di pasquale In merito ai condensatori per l'UPS del Chiello
Nel visionare la scheda tecnica e l'articolo da lei fornito di cui:
N°3 condensatori CME art.8281506100000
N° 6 condensatori CME art. 8281506133000
Sono conformi a quelli esistenti
Saluti
Antonino.Monsu'

Da: responsabile SIT <responsabile.sit@asp.enna.it>
Inviato: mercoledì 10 gennaio 2024 12:08
A: MONSU' Antonino (ENGIE Italy) <antonino.monsu@engie.com>
Oggetto: Richiesta parere di conformita

Antonio

Una ditta ha scritto a proposito della fornitura delle batterie e dei condensatori per l'UPS del PO Chiello proponendo quanto in allegato
Si chiede un parere di conformita al fine di dare comunicazione al Provveditorato per l'acquisto
Si rimane in attesa
Grazie

Ing. Angelo Di Pasquale
Responsabile UOS Facility Management
Responsabile UOS SIS e Gestione Flussi
Viale Diaz n.7/9
94100 ENNA
335/6065910
0935/520702

responsabile.sit@asp.enna.it

L'utilizzo non autorizzato del presente messaggio è vietato e potrebbe costituire reato. Se il presente messaggio non è a Lei indirizzato, Le saremmo grati se, via e-mail, ne comunicasse l'errata ricezione. Il contenuto del presente messaggio non deve essere considerato come trasmesso o autorizzato dalla ASP di Enna.

La ASP di Enna non si assume alcuna responsabilità per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti del presente messaggio e-mail.

TUTELA PRIVACY: Si informa che i dati personali, custoditi presso la nostra Azienda, sono trattati in conformità al GDPR n.679/2016. L'interessato dei dati personali potrà esercitare tutti i diritti di cui al Capo III - Diritti dell'Interessato tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione inviando un messaggio e-mail all'indirizzo privacy@asp.enna.it

Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo messaggio!

ENGIE Mail Disclaimer: <http://www.engie.com/disclaimer/>

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA
R.d.O. n. 3890618

B2/15/170 H
J

relativa alla richiesta di offerta per la fornitura Richiesta di offerta per la fornitura di n.200 batterie UPS e n.9 condensatori di diverse tipologie da destinare alle Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

Il sottoscritto MESSINA BASILIO, nato a FICARRA (ME) il 20/02/1946,
residente a BROLO, (prov.) MESSINA, in via TRENTO, n. 169, codice
fiscale MSSBSL46B20D569D, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite *dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000* per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,
in qualità di (*Indicare se titolare, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i
poteri di impegnare l'impresa*) AMMINISTRAZIONE UNICO dell'impresa ELETTROSUD SPA,
con sede legale in BROLO (ME) Codice fiscale/Partita Iva 00793880832
telefono: 0941561296 fax: 0941562155 e-mail: INFO@ELETTROSUD.IT,
pec mail GARE@PEC.ELETTROSUD.IT dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

dichiara:

A) che il prezzo (specificare se unitario o complessivo) offerto è, nel dettaglio, composto dalle seguenti voci:

Descrizione prodotto	Codice prodotto	CND e Repertorio	Quantità offerta	Prezzo Unitario di listino	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo offerto	% di sconto applicato sul listino
BATTERIE	SLC140-12		200		170,00	34.000,00	
CONDENS.	133 nF		6		110,00	660,00	
CONDENS.	100 nf		3		100,00	300,00	

Indicare una delle due opzioni a pena di esclusione:

B) che i prezzi unitari offerti con la presente non sono superiori a quelli praticati per analoghe forniture effettuate presso altre Aziende Sanitarie e/ o Enti Pubblici come di seguito specificato:

Es. Ente _____ descrizione bene _____ prezzo unitario.

.....
.....
.....

Dichiarazione di non aver effettuato forniture uguali a quelle oggetto della presente procedura presso altre ASP o Enti Pubblici.

Li BROLO (ME) 06/12/2023

Timbro e Firma Leggibile


ELETTROSUD S.P.A.
L'Amministratore Unico
Basilio Messina